



---

## MANUAL TELECOMANDO *LITE VX Slim*

*Frequência Seleccionável, Versão Compacta*

---

Versão 1.00

---

---

**Infinium Automação Industrial Ltda**

Telefone: (45) 3038-3239  
[www.infiniumautomacao.com.br](http://www.infiniumautomacao.com.br)  
[contato@infiniumautomacao.com.br](mailto:contato@infiniumautomacao.com.br)



## 1. APRESENTAÇÃO

O Telecomando *LITE VX Slim* foi projetado para realizar acionamentos de cargas a distancia, tais como motores, válvulas, conjunto moto-bomba, realizar controle de nível em reservatórios, sistemas de alarme de incêndio, dentre outras aplicações, permitindo a seleção de até 8 canais de RF via bornes.

### **Características de Destaque**

- ***Dimensões reduzidas e baixo consumo de energia permitem a operação por baterias;***
- ***Alta potência e alta sensibilidade de RF, permitindo alcances em longas distâncias;***
- ***Frequência de operação selecionável pelo usuário;***
- ***Excelente opção para substituição de cabos de comando e controle;***
- ***Pode operar com diversos equipamentos na mesma área com separação de canais de RF;***
- ***Codificação de dados tornando-o livre de interferências e acionamentos incorretos.***

## 2. APLICAÇÕES E FUNCIONAMENTO

Todo processo, máquina ou equipamento que necessitar de acionamento / desacionamento e leitura de estados a distancia, tudo isto via rádio, encontrará no Telecomando *LITE VX* a solução ideal.

Em intervalos periódicos o transmissor verifica suas entradas e transmite seus estados para a saída do receptor.

A versão *VX Slim* trás gabinete compacto com número de entradas e saídas reduzidas para aplicações de baixo custo e pequena ocupação de espaço.

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRANSMISSOR LITE VX <i>Slim</i>	
Potencia de RF	500 mW (+27dBm)
Alcance	Até 15 Km*
Entradas Digitais	2 (Duas)
Tipo de Entrada	12 ou 24Vcc Optoisolada
Alimentação	12 a 18Vcc
<i>Power Protect</i>	Proteção contra instabilidades da tensão de alimentação
<i>Watchdog</i>	Proteção contra travamento da CPU
Sinalização	Através de Led para as entradas digitais, alimentação, transmissão em curso e diagnóstico
Canalização	Até 8 canais de operação
Frequência de operação	148 a 173 MHz (Selecionável)
Estabilidade de Frequência	Melhor que 7ppm
Modulação	FSK
Impedância da Antena	50 $\Omega$
Conector Antena	SMA Fêmea
Consumo	300mA em 12Vcc com TX no ar
Temperatura de operação	-10 a +55 °C
Umidade	10% a 90% (não condensante)
Dimensões	23 x 75 x 105 mm (L x A x P)
Peso	100 g
Material Gabinete	ABS com fixação para trilho DIN

\* com visada em campo aberto, de acordo com projeto teórico de rádio enlace.

<b>RECEPTOR LITE VX Slim</b>	
Sensibilidade	-122 dBm
Número de Saídas Digitais	3 (três), sendo 2 (duas) para comandos e 1 (uma) para sinalização de falha na comunicação
Tipo de Saída	Rele contato NA
Corrente máxima por saída	3 A
<i>Power Protect</i>	Proteção contra instabilidades da tensão de alimentação
<i>Watchdog</i>	Proteção contra travamento da CPU
Sinalização	Através de Led para as saídas digitais, alimentação, recepção em curso e diagnóstico.
Alimentação	12 a 18Vcc
Canalização	Até 8 canais de operação
Frequência de operação	148 a 173 MHz (Selecionável)
Estabilidade de Frequência	Melhor que 7ppm
Impedância da Antena	50 $\Omega$
Conector Antena	SMA Fêmea
Consumo	200mA em 12Vcc
Temperatura de operação	-10 a +55 °C
Umidade	10% a 90% (não condensante)
Dimensões	23 x 75 x 105 mm (L x A x P)
Peso	100 g
Material Gabinete	ABS com fixação para trilho DIN

#### 4. ALCANCE


À distância para automação através do Telecomando *LITE VX* varia de acordo com a topografia do local. Tratando-se de uma topografia plana podemos ter um alcance de aproximadamente 15 Km. No caso de uma topografia acidentada o alcance pode variar de 0 à 7 Km. Em caso de regiões montanhosas a automatização poderá ser executada com antenas repetidoras ou ainda optar por outros equipamentos da INFINIUM Automação.

#### 5. TOPOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO

O sistema telecomando *LITE VX* pode operar em sistemas ponto a ponto, ponto multi-ponto ou ainda com diversos equipamentos na mesma área.

## 5.1 PONTO A PONTO


Em um sistema ponto a ponto são utilizados um transmissor e um receptor, a comunicação é simplex, ou seja, o fluxo dos dados é unidirecional. A figura abaixo exemplifica esta topologia mostrando um controle de nível em reservatório via rádio.



Exemplo de topologia ponto a ponto

## 5.2 PONTO MULTIPONTO

Em um sistema ponto multiponto, o telecomando pode operar com um transmissor e vários receptores, desta forma deve-se observar que o numero de saídas por receptor ficará reduzido, pois caso o transmissor mande ligar a saída 1, por exemplo, todas as saídas 1 dos receptores serão ligadas. Abaixo é ilustrado uma topologia onde um único reservatório comanda duas bombas em diferentes lugares.

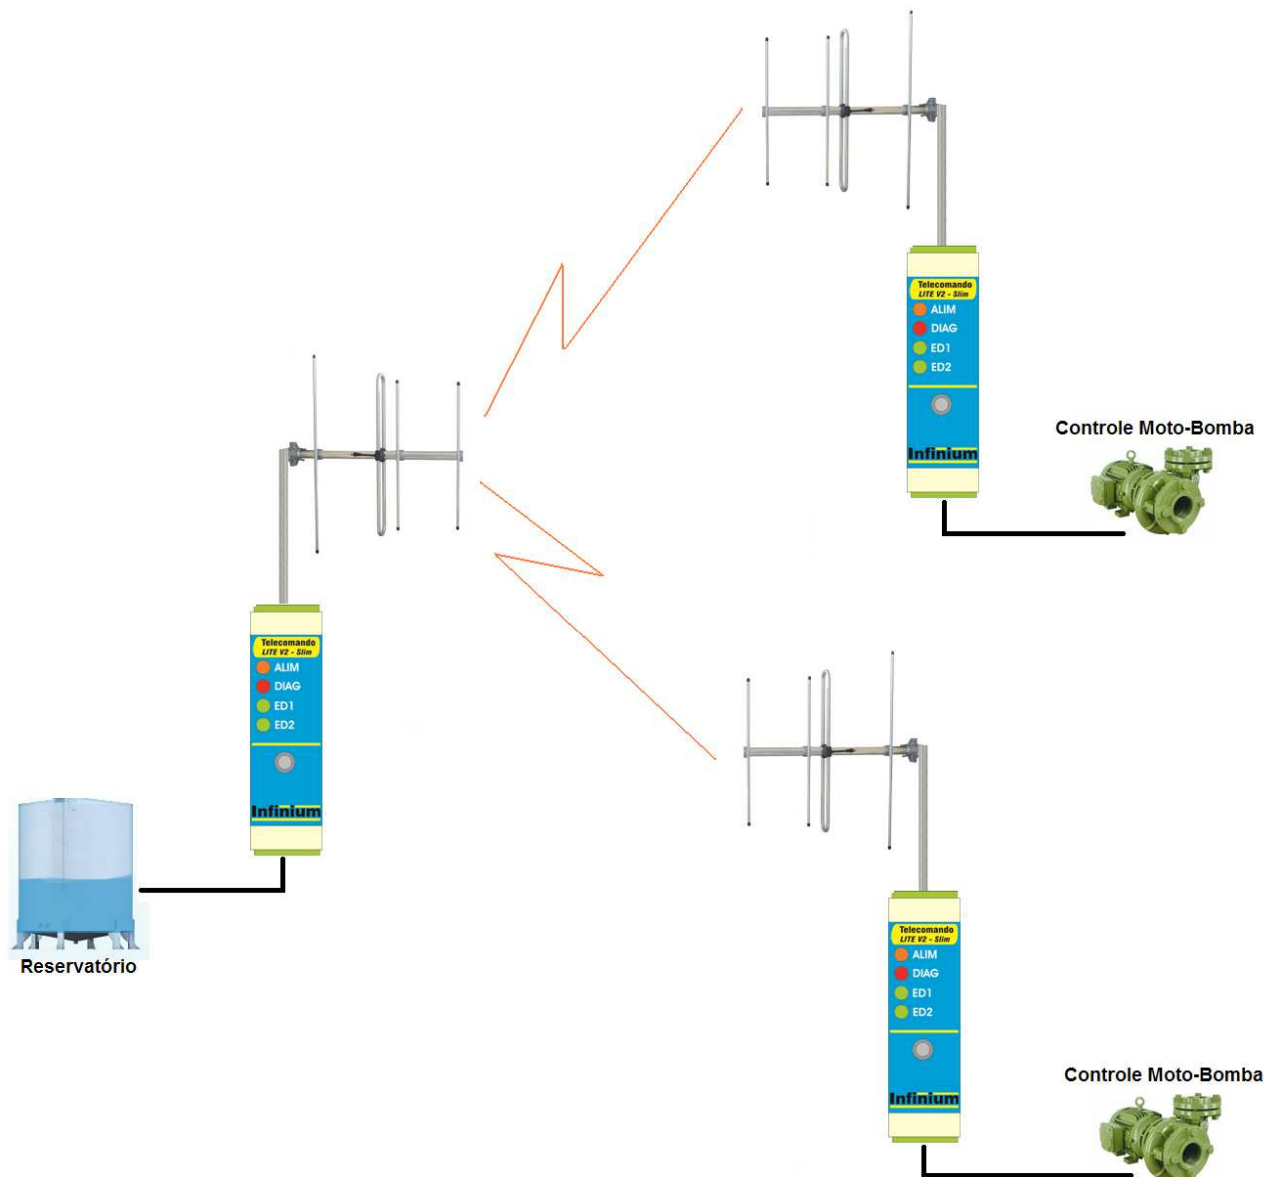

Exemplo de Topologia Ponto Multiponto

### 5.3 VÁRIOS EQUIPAMENTOS NA MESMA AREA

Como cada transmissor e receptor pode operar em frequências diferentes permite o uso de vários equipamentos na mesma área sem um interferir na operação do outro.

## 6. CANALIZAÇÃO

O canal de RF é configurado via bornes. Sua configuração deve ser feita de tal forma com que os transmissores troquem dados com os receptores desejados. Por exemplo, em uma configuração ponto a ponto, ambos os telecomandos, devem possuir o mesmo canal. De forma resumida, o canal escolhido no transmissor deverá ser o mesmo do receptor, esta aplicação torna possível a utilização de vários transmissores e receptores na mesma área de atuação.

Para escolher o canal, basta ligar (*"jumpear"*) os respectivos bornes com o mesmo nome de acordo com a tabela abaixo:

CN1	CN2	CN3	Canal 0	157,45 MHz
CN1	CN2	CN3		
CN1	CN2	CN3	Canal 1	157,50 MHz
CN1	CN2	CN3		
CN1	CN2	CN3	Canal 2	157,55 MHz
CN1	CN2	CN3		
CN1	CN2	CN3	Canal 3	157,60 MHz
CN1	CN2	CN3		
CN1	CN2	CN3	Canal 4	157,70 MHz
CN1	CN2	CN3		
CN1	CN2	CN3	Canal 5	157,80 MHz
CN1	CN2	CN3		
CN1	CN2	CN3	Canal 6	157,90 MHz
CN1	CN2	CN3		
CN1	CN2	CN3	Canal 7	158,00 MHz
CN1	CN2	CN3		

\* Possibilidade de canalização de 148 a 173MHz.

## 7. INSTALAÇÃO

O conjunto de instruções a seguir define os principais pontos que o usuário deve observar na instalação do Telecomando *LITE VX*:

- a) O Telecomando deve ser instalado em uma caixa ou painel que possua vedação completa contra poeira, respingos de água, óleo e produtos corrosivos. Esta caixa ou painel também deve protegê-lo contra choques mecânicos, vibrações mecânicas e altas temperaturas (acima de 55 °C).
- b) Deve-se evitar que os equipamentos sejam montados no mesmo painel de transformadores, contadores de força, solenóides ou outros componentes eletromecânicos que possam produzir ruídos eletromagnéticos.
- c) Deve ser escolhida uma rede de alimentação isenta de ruído e com o mínimo de flutuação possível para a alimentação do Telecomando.
- d) Cargas indutivas (motores, contadores, solenóides, válvulas) que não estejam ligadas diretamente às saídas do Telecomando (e cujas fiações passem próximo da fiação do Telecomando) devem estar providas de filtros RC para evitar interferências.



## 7.1 DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO

### 7.1.1 TRANSMISSOR

O acionamento das entradas digitais do telecomando é feito através da ligação entre o borne da entrada que se deseja acionar e qualquer borne V+. Podem ser ligadas chaves, botões, chave-bóia, relés, dentre outros.


Todos os bornes V+ são internamente ligados ao positivo da fonte de alimentação. Caso as entradas sejam ligadas através de uma fonte de alimentação diferente da fonte que alimenta o telecomando devem-se interligar os negativos das duas fontes, também se deve observar que as entradas são ativadas com um sinal positivo (entrada tipo P).

Borne	Função
+V	Alimentação ( + )*
0V	Alimentação ( - )
E1	Entrada 1
E2	Entrada 2

\* Todos os +V são interligados internamente

Borne	Função
CN1	Canal 1*
CN2	Canal 2*
CN3	Canal 3*

\* verificar tabela de endereçamento no capítulo “canalização”

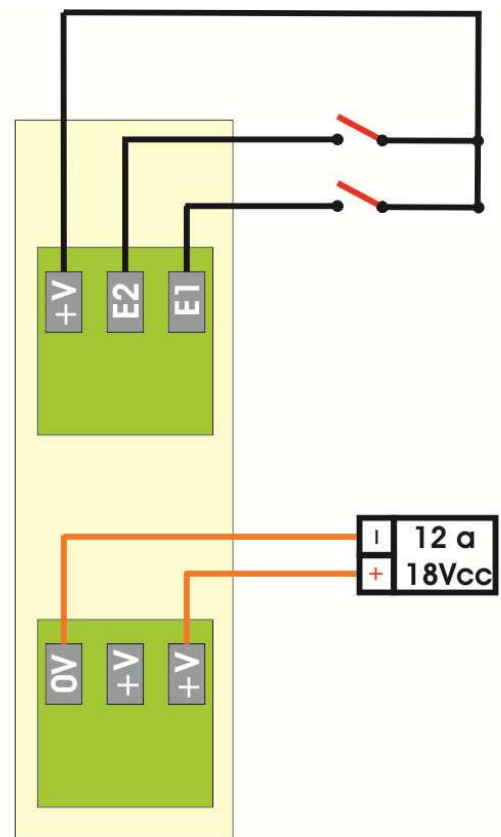


### 7.1.2 RECEPTOR

As saídas do receptor são do tipo a rele, com capacidade para 3A, estão disponíveis duas saídas para comando e uma para falha de comunicação, todas com contatos tipo NA (normalmente aberto).

Recomenda-se utilizar as saídas do Telecomando apenas para comando, acionando, por exemplo, um contator de força.

Borne	Função
+V	Alimentação ( + )
0V	Alimentação ( - )
S1	Saída a rele 1
S2	Saída a rele 2
SF	Saída a rele Falha de Comunicação
CM	Comum das saídas a rele

Borne	Função
CN1	Canal 1*
CN2	Canal 2*
CN3	Canal 3*



\* verificar tabela de endereçamento no capítulo “canalização”

## 7.2 INDICADORES

O painel frontal possui *Led's* indicadores que tem as seguintes funções:

### 7.2.1 TRANSMISSOR

LED	FUNÇÃO
Alim	Indica que o Telecomando esta ligado
DG (Diagnóstico)	Diagnóstico (quando ok, sempre piscando), piscando rapidamente transmissão em curso.
E1	Indica Entrada 1 Ligada
E2	Indica Entrada 2 Ligada

### 7.2.2 RECEPTOR

LED	FUNÇÃO
Alim	Indica que o Telecomando esta ligado
DG (Diagnóstico) <sup>2</sup>	<b><i>Piscando brevemente uma vez:</i></b> Indica funcionamento OK. <b><i>Piscando brevemente duas vezes:</i></b> indica canal do transmissor diferente do endereço do receptor. <b><i>Piscando brevemente três vezes:</i></b> indica falha de comunicação, nesta condição o rele de falha abrirá (SF). <b><i>Piscando rapidamente por um instante breve (aprox. 2 segundos):</i></b> indica recepção válida.
S1	Indica Saída 1 Ligada
S2	Indica Saída 2 Ligada


**Nota 1:** Ao serem energizados, tanto o receptor quanto o transmissor fazem uma verificação do *hardware*, caso o resultado da verificação seja OK, o led DG pisca brevemente após a energização.

**Nota 2:** A indicação de estado de recepção é feita toda vez que é recebido um dado do transmissor, sendo mostrada durante alguns segundos.

## 8. ANTENAS

### 8.1 ANTENAS DIRECIONAIS

As antenas direcionais são aquelas que transmitem ou recebem sinais de uma única direção. Esses sinais podem ser irradiados na horizontal ou na vertical. Nos equipamentos de telecomando convém utilizar antenas na polarização vertical.



### 8.2 ANTENA OMNIDIRECIONAL

Para casos onde se encontra uma topologia multi-ponto e as unidades encontram-se localizadas em direções diferentes em relação ao transmissor, recomenda-se à utilização de uma omnidirecional, ilustrada abaixo.




## 9. MONTAGEM DOS CONECTORES


A correta montagem dos conectores de RF é de fundamental importância para o correto funcionamento dos equipamentos de rádio frequência, garantindo uma boa condução do sinal de RF entre rádios e antena.

### 9.1 CONECTOR SMA PARA CABO RG(C)-58


- 1) Corte o cabo de acordo com as dimensões abaixo:




- 2) Introduzir a porca, arruela, arruela neoprene e bucha cônica;




- 3) Dobrar a blindagem para trás e aparar-la;



- 4) Introduzir o pino no condutor central, encostá-lo no dielétrico e soldar. Evitar excesso de calor para não deformar o dielétrico;




- 5) Introduzir o pino soldado no cabo no conector e apertar a porca para fixar o conector no cabo.




**ATENÇÃO: APÓS A MONTAGEM DOS CONECTORES É NECESSÁRIO TESTÁ-LOS COM UM MULTÍMETRO (OHMÍMETRO) PARA VERIFICAR SE A MALHA NÃO FICOU EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.**

## 9.2 CONECTOR UHF


1) Corte o cabo de acordo com dimensões abaixo:



2) Dobrar a malha para trás e introduzir o redutor no cabo;




3) Introduzir o cabo no conector e rosquear até o condutor central aparecer na área fresada do pino. Soldar o condutor central do cabo no pino.




**ATENÇÃO: APÓS A MONTAGEM DOS CONECTORES É NECESSÁRIO TESTÁ-LOS COM UM MULTÍMETRO (OHMÍMETRO) PARA VERIFICAR SE A MALHA NÃO FICOU EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.**

### 9.3 CONECTOR N PARA CABO RG(C)-58


1) Corte o cabo de acordo com dimensões abaixo:




2) Desfiar a malha expondo 3,4mm do condutor central, fechar novamente a blindagem. Introduzir a porca, arruela, arruela neoprene e bucha cônica;




3) Dobrar a blindagem para traz e apará-la;



4) Introduzir o pino no condutor central, encostá-lo no dielétrico e soldar. Evitar excesso de calor para não deformar o dielétrico;




4) Introduzir o pino soldado no conector, colocar o kit para fixação do cabo, apertando a porca de fixação.



**ATENÇÃO: APÓS A MONTAGEM DOS CONECTORES É NECESSÁRIO TESTÁ-LOS COM UM MULTÍMETRO (OHMÍMETRO) PARA VERIFICAR SE A MALHA NÃO FICOU EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.**

#### 9.4 CONECTOR N PARA CABO RG(C)-213

1) Corte o cabo de acordo com dimensões abaixo:




2) Abrir a malha e cortar o dielétrico expondo o condutor central 4,5mm;




3) Soldar o pino no condutor central do cabo;




4) Fechar a malha e introduzir no cabo o redutor, arruela, anel de vedação e a bucha sobre a malha encostando na capa de vinil;



5) Dobrar a malha sobre a bucha e apará-la;



6) Introduzir o cabo com os componentes no conector e apertá-lo usando chaves apropriadas.



**ATENÇÃO: APÓS A MONTAGEM DOS CONECTORES É NECESSÁRIO TESTÁ-LOS COM UM MULTÍMETRO (OHMÍMETRO) PARA VERIFICAR SE A MALHA NÃO FICOU EM CURTO CIRCUITO COM O CONDUTOR CENTRAL.**



## 10. GARANTIA

1 - A INFINIUM garante seus equipamentos contra defeitos de fabricação pelo prazo de doze meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal.

2 - A garantia compreende o conserto ou substituição, a nosso critério, dos equipamentos desde que efetivamente constatado o defeito.

3 - Para a efetivação da garantia, a INFINIUM deve receber em sua fábrica os equipamentos em questão. Após o conserto os mesmos estarão disponíveis ao cliente na fábrica. Fica por conta do cliente, responsabilidade e despesas de transporte destas mercadorias.

4 - Os equipamentos deverão ser enviados a INFINIUM acompanhados de nota fiscal e um relatório contendo os problemas detectados pelo cliente.

5 - A garantia perde seu efeito quando:

- Os equipamentos forem violados ou sofrerem alterações sem autorização expressa por escrito pela INFINIUM.

- Os equipamentos não forem instalados seguindo rigorosamente as instruções do manual técnico.

- Os equipamentos sofrerem acidentes ou danos provocados por agentes externos.

6 - A garantia não é válida para:

- Defeitos provocados por mau uso ou instalação inadequada dos equipamentos.

- Danos ocasionados por agentes externos tais como inundações, terremotos, tempestades elétricas, problemas de rede elétrica de alimentação, vibrações excessivas, altas temperaturas e quaisquer outros que estejam fora das condições normais de armazenamento, transporte e uso deste equipamento.

- Danos ocasionados a máquinas, processos e pessoal, ocasionados por mau funcionamento destes equipamentos.

7 - A garantia é expressa em termos de performance dos equipamentos de acordo com suas características técnicas expressas claramente no manual. Não compreende, portanto a garantia de performance do sistema onde são empregados os equipamentos INFINIUM, ficando esta ao encargo do engenheiro responsável pelo projeto deste sistema. Por sistema entende-se o conjunto "equipamento eletrônico INFINIUM, sensores e transdutores, acionamentos e mecânica, etc".

8 - A INFINIUM não se responsabiliza por quaisquer outros termos de garantia que não os expressos aqui.

## 11. DIAGNÓSTICO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### 11.1 MANUTENÇÃO REGULAR E PREVENTIVA

O Telecomando *Lite* não exige um procedimento obrigatório de manutenção regular, porém, a checagem periódica de alguns itens do sistema contribui para garantir a alta confiabilidade do sistema a longo prazo:

b) Limpeza - Verificar se existe contaminação do Telecomando por poeira, líquidos ou outros produtos. Pode ser necessária uma revisão da vedação da caixa ou painel. Se houver aberturas para ventilação com filtros, estes também devem ser verificados.

c) Temperatura - Verificar se a temperatura ao redor do Telecomando está dentro dos limites adequados. Mesmo a partir de uma instalação original bem feita, as condições podem mudar pela colocação de outros equipamentos nas imediações.

d) Vibração - A instalação do Telecomando em ambientes com vibração mecânica pode provocar problema na fixação dos produtos, conectores, fiação, etc. Estes aspectos devem ser verificados.

e) Ruído - Mesmo que a instalação original seja adequada do ponto de vista da imunidade ao ruído é comum sua modificação, ampliação ou instalação de novos equipamentos no mesmo ambiente. Verificar se os cuidados exigidos para uma boa instalação continuam a serem adotados.

### 11.2 FALHAS

Os módulos de telecomando oferecem alguns recursos para diagnósticos de problemas. Estes recursos se baseiam na sinalização através de led's.

a) Falha de alimentação – Verificar através do led *Alim*. Verificar a ligação correta da alimentação, o tipo de fonte usado e os níveis de tensão aceitáveis para este tipo de fonte.

b) Falha na comunicação – Pode ser diagnosticada através dos Led's TX, RX e DG, toda vez que o led TX piscar, o transmissor enviou dados para o receptor, este por sua vez deverá sinalizar a condição da chegada dos dados (veja capítulo 7.2) Caso o led RX não esteja piscando toda vez que o transmissor entrar no ar, deve-se verificar, a condição de instalação dos equipamentos verificando:

- Cabos, conectores e antenas;
- Obstáculos entre Transmissor e Receptor;
- Distancias entre Transmissor e Receptor;
- Ganho das antenas compatível com projeto de rádio enlace;
- Tipo de cabo entre rádios e antenas;

### **11.3 FALHAS POR RUÍDO ELÉTRICO**

As falhas de funcionamento ocasionadas por ruído elétrico são muitas vezes as mais difíceis de diagnosticar e eliminar, uma vez que ocorrem de forma intermitente, às vezes com grande intervalo de tempo. Além disso, a causa exata da entrada de ruído quase nunca é facilmente detectada.

### **11.4 REMESSA PARA MANUTENÇÃO**

Antes de enviar os equipamentos para manutenção, verificar o sistema em relação aos itens apresentados ao longo deste capítulo. Reunir todas as informações e entrar em contato com o departamento de Assistência Técnica da INFINIUM.

Se houver outro Telecomando da mesma configuração disponível, uma boa alternativa é trocar por outro, a fim de confirmar se é mesmo o Telecomando que está com problema. Neste caso, é sempre importante certificar-se que o Telecomando original não foi danificado por uma tensão incorreta de entrada ou de alimentação.

Confirmada a necessidade de envio do Telecomando para conserto na INFINIUM, enviá-lo como “Remessa para Conserto”. Anexar sempre um relatório onde conste o defeito observado e outras informações julgadas relevantes para facilitar o trabalho e evitar a repetição do problema.